

**Anpass - Trenntransformator
20 kVA
mit Isolationswächter**

**adapting - separating transformer
20 kVA
with earth leakage monitor**

Anwendung

Die EN 60204 "Sicherheit von Maschinen" sieht zur Erhöhung der Betriebssicherheit die Überwachung von Hilfsstromkreisen auf Erdschluss mittels Isolationswächter vor. Über einen Wechslerkontakt melden sie einen Erdschluss und ermöglichen so eine Fehlerbeseitigung ohne teure Stillstandszeiten. Wahlweise verfügen die Geräte über eine Fehler-speicherung, die ein Quittieren nach der Fehlerbeseitigung erfordert. Mit Hilfe einer Testtaste kann das Gerät jederzeit auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Technische Daten


Bautyp: EI 350/350/133
Spannung primär: 3 x 200 V
Spannung sekundär: 3 x 400 V
Dauerleistung: 20 kVA
Betriebsfrequenz: 50 Hz
Bauweise: offen - eingebaut in Gehäuse IP 23
Gewicht: 119 kg

application



EN 60204 "Safety of Machinery" stipulates that auxiliary circuits must be protected with earth-leakage monitors in order to increase operating safety. A changeover contact indicates an earth fault and therefore allows faults to be rectified without the need for expensive downtimes. The devices can be provided with an optimal fault memory that requires a fault to be acknowledged after it has been rectified. A test button is provided to test the functioning of the device at any time.

technical datas

type: EI 350/350/133
voltage primary: 3 x 200 V
voltage secondary: 3 x 400 V
rated power: 20 kVA
frequency 50 Hz
construction: open - built-in a housing IP 23
weight: 119 kg



EN 61558

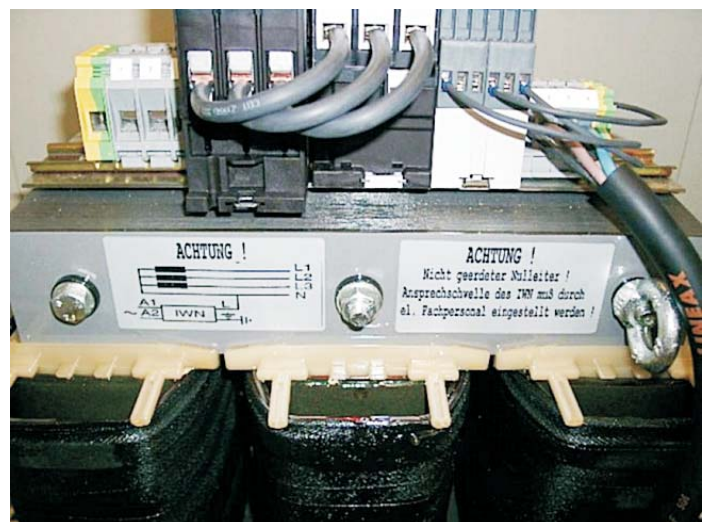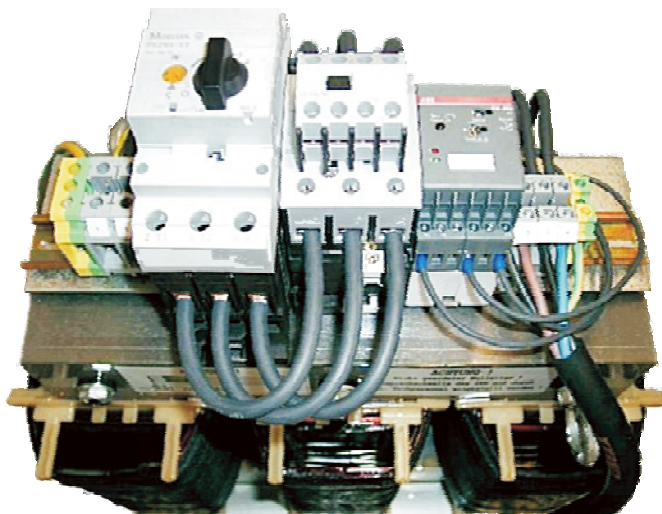

Anpass - Trenntransformator
20 kVA
mit Isolationswächter

adapting - separating transformer
20 kVA
with earth leakage monitor

