
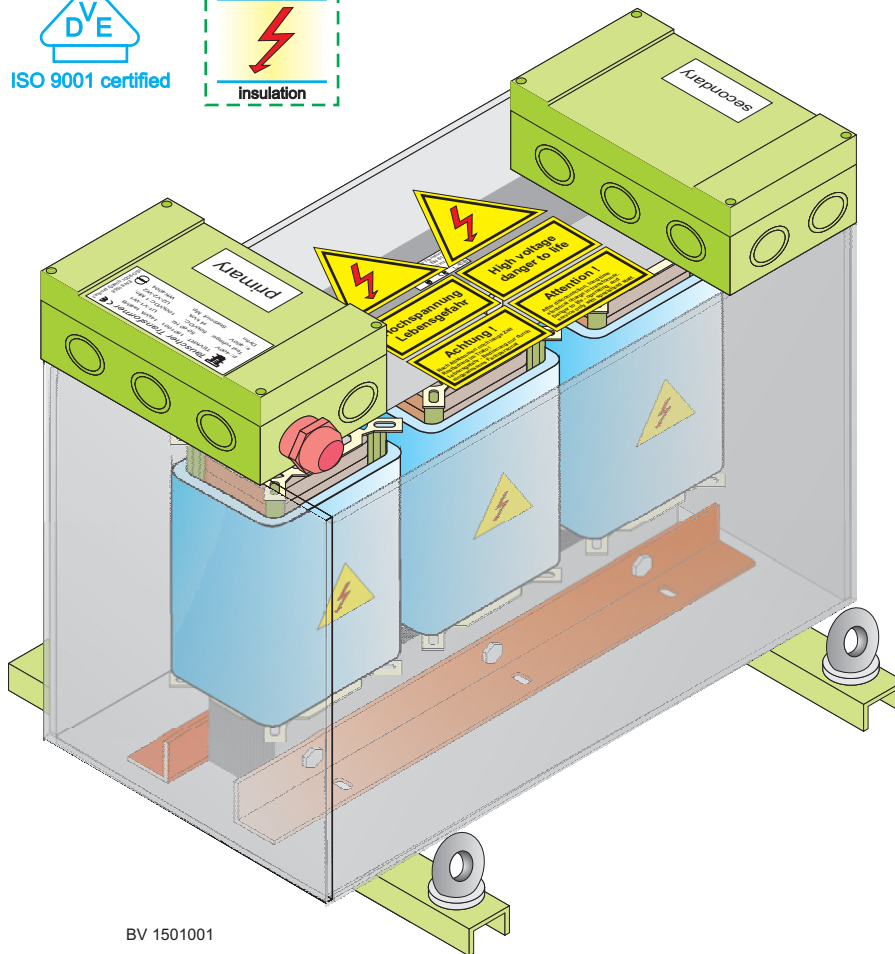


# Hochpotenzial- Trenntransformator nach VDE 0855

# high potential insulating transformer conform to EN 60728

**Kundenspezifischer  
Hochpotenzialisolationstransformator mit 100 kV  
Trennung, 50 kVDC Prüfspannung und 35 kVA Leistung  
als Schutzmaßnahme eines Funksende- /Empfangs -  
Systems an einem Hochspannungsmast**

**Customer type high voltage insulation transformer  
with 100 kV potential difference, 50 kVDC test voltage  
and 35 kVA power as a protective measure of a  
transmit or reception system near at a  
power pylon**



BV 1501001

Ausführungsbeispiel  
sample of application

